

Návod na uložení válcové plastové nádrže samonosné.

Je důležité důkladně přečíst před uložením nádrže do výkopu:

Provedení nádrží:

Válcová nádrž zhotovená z PP hladkých desek – samonosná

! do míst se sypkým propustným podložím

! do míst bez výskytu spodní vody

! max. zásyp zeminy 30 cm bez dalšího zatížení stropu a okolí

Zabudování nádrže - usazení:

S nádrží je možno manipulovat ručně, případně mechanizací, ale vždy s ohledem na menší odolnost materiálu proti rázům (zvláště při nižších teplotách). Nádrže jsou na víku opatřeny závěsnými oky o průměru 6 cm. Závěsnými oky se provleče lano a s jeho pomocí je možno s nádrží manipulovat. Osazení nádrže se provádí do předem připravené jámy, jejíž průměr je min. o 40 cm větší než je průměr nádrže. Dno výkopu je nutno uvést do roviny sypkým betonem nebo za pomoci pískového lože. Podklad musí být vodorovný (s tolerancí max. 5mm na 2m) a nesmí obsahovat žádné výstupky či ostré hrany, které by mohly instalovanou nádrž poškodit.

Po usazení provedeme připojení nátoku a odtoku nádrže na venkovní potrubí.

Obsyp nádrže se provádí sypkým materiálem bez příměsí ostrých předmětů (např. kamenů, stavební sutě) větších než 5 cm. Obsypáváme za postupného napouštění nádrže vodou, kdy voda v nádrži by měla být vždy cca. 250mm nad úroveň okolního zásypu vně nádrže z důvodu vyrovnání tlaků. Okolní zásyp provádíme rovnoměrně po obvodu celé nádrže.

Po obsypu obvodu nádrže se provede vyplnění dutých svislých vzpěr, umístěných uvnitř nádrže a přístupných z víka, sypkým, polosuchým betonem tak, aby beton vyplnil celou trubku. Následně provedeme zásyp stropu nádrže sypkou zemínou. **Maximální mocnost zásypu je 300 mm. Takto usazená a obsypaná nádrž není určena k dalšímu zatížení. V místech, kde je nutno uložit nádrž do větší hloubky, je nutné odlehčit strop nádrže extrudovaným polystyrenem nebo jiným lehčným nenasákavým materiálem tak, aby byla dodržena max. mocnost zeminy nad nádrží 300 mm.**

K úplnému vyprázdnění nádrže lze přistoupit nejdříve za 3 týdny od kompletního obsypu z důvodu usazování okolní zeminy.



Je-li k nádrži zakoupeno čerpadlo pro využití dešťové vody, je toto samostatnou dodávkou. V případě požadavku na jeho výměnu, případně při záruční / pozáruční opravě, odpojte čerpadlo od elektrické sítě, rozpojte výtlačné potrubí čerpadla pomocí rozebíratelné spojky na výtlačku, čerpadlo vyjměte z nádrže a dopravte dodavateli do sídla společnosti:

C plastik spol. s r.o., Mydlovary 101, 373 49 Mydlovary.

Na dodávku čerpadla se nevztahuje ustanovení §1924, §2170 odst. 2 a §2174a odst. 1 písm. A) zákona č. 89/2012 sb.. občanský zákoník.

Propojení elektrických zařízení s rozvodnou sítí, kterými je případně retenční nádrž osazena (čerpadlo, hladinová sonda, acidur krabice, zásuvka), je nutné nechat zhotovit odbornou firmou k těmto úkonům způsobilou.

RETENČNÍ NÁDRŽ - KRUHOVÁ - 3 OBRUČE - SAMONOTNÁ A

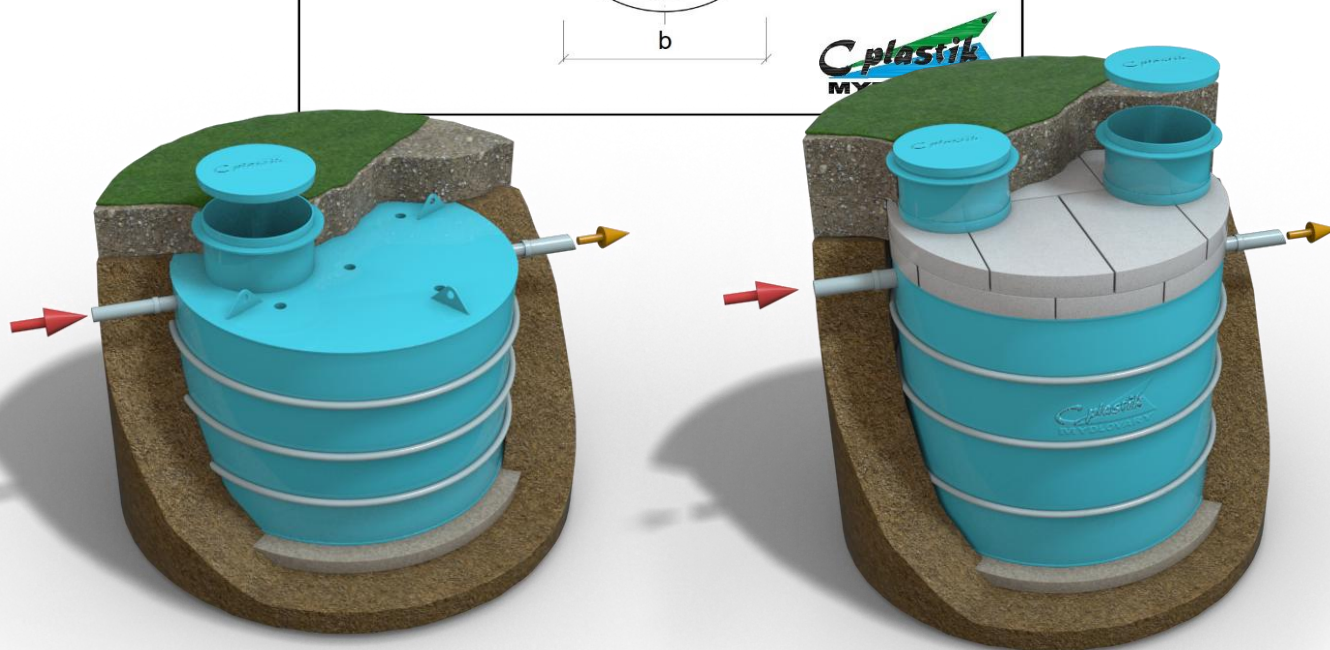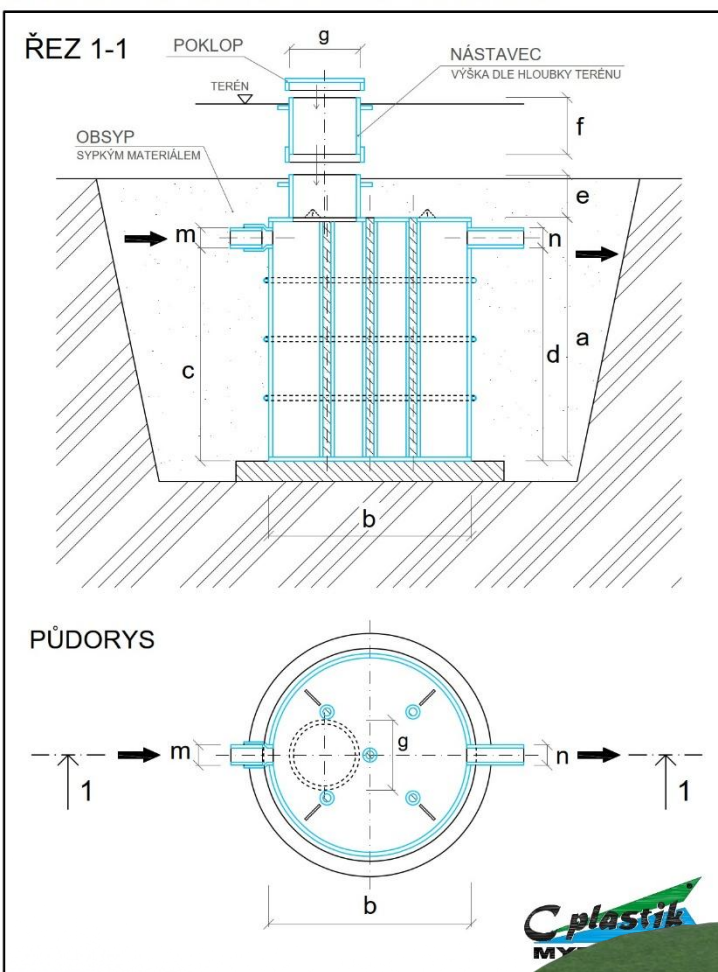

DIČ : CZ 25181696, IČ: 25181696, OR: Krajský soud Č.Budějovice odd.C, vložka 8239
tel.:387 985 035, 603 457 747, www.cplastik.cz, e-mail: info@cplastik.cz
Banka: KB České Budějovice, č.ú. 19-5860220217/0100